


少量危険物屋外タンクの固定方法



固定例1 (指定数量の2分の1未満の独立タンク)

コイル巻、又はフレキシブル継手等を使用


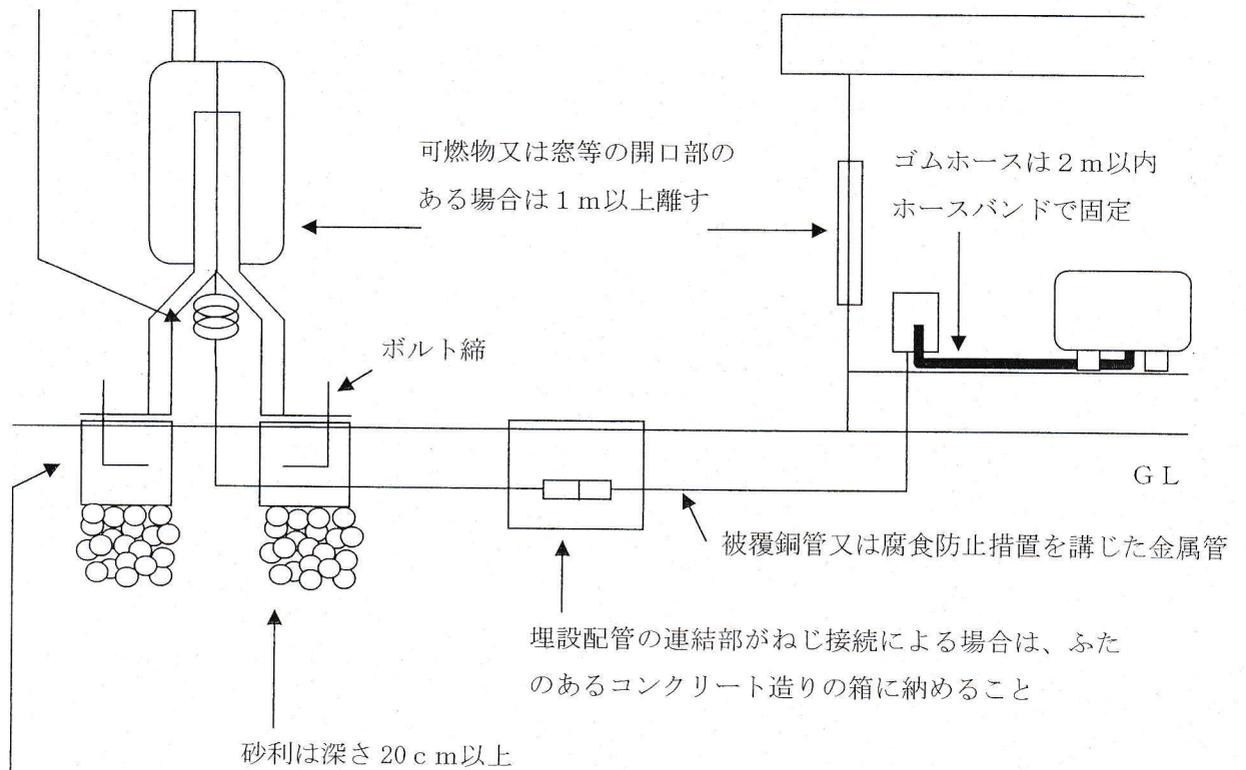


束石は60 cm以上のものを使用し、
3分の2以上埋設する

固定例 2 (指定数量の 2 分の 1 以上のタンク及びタンク群)

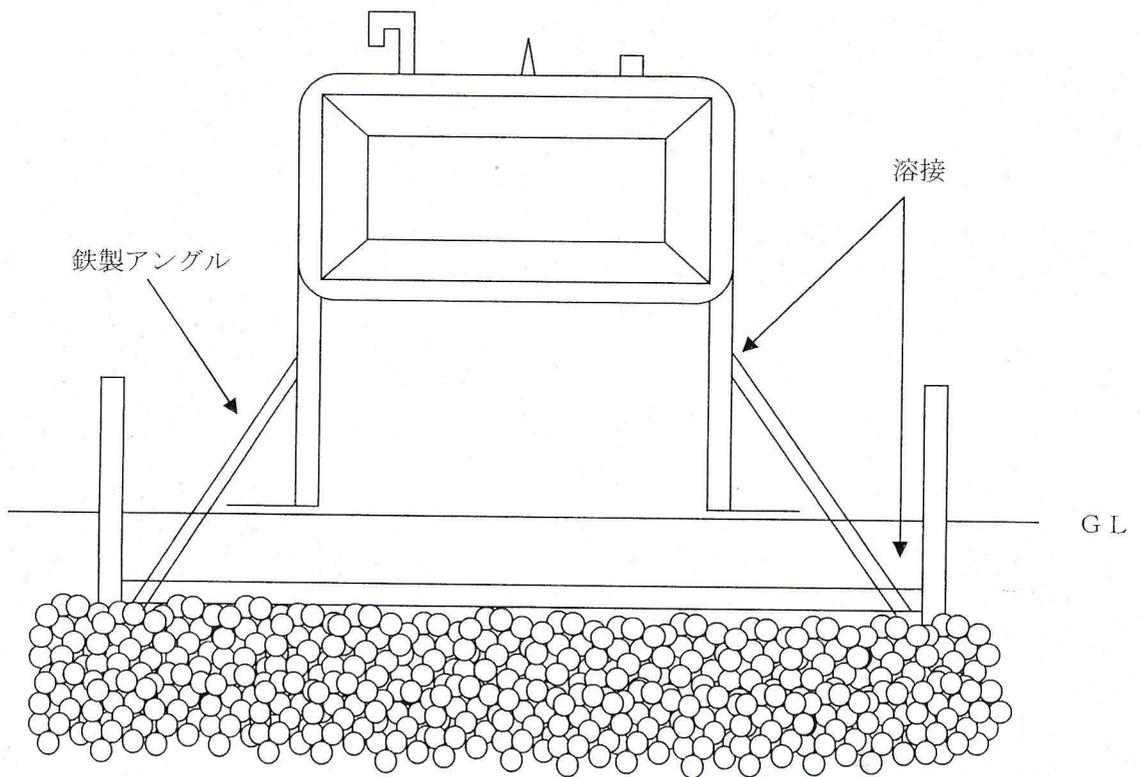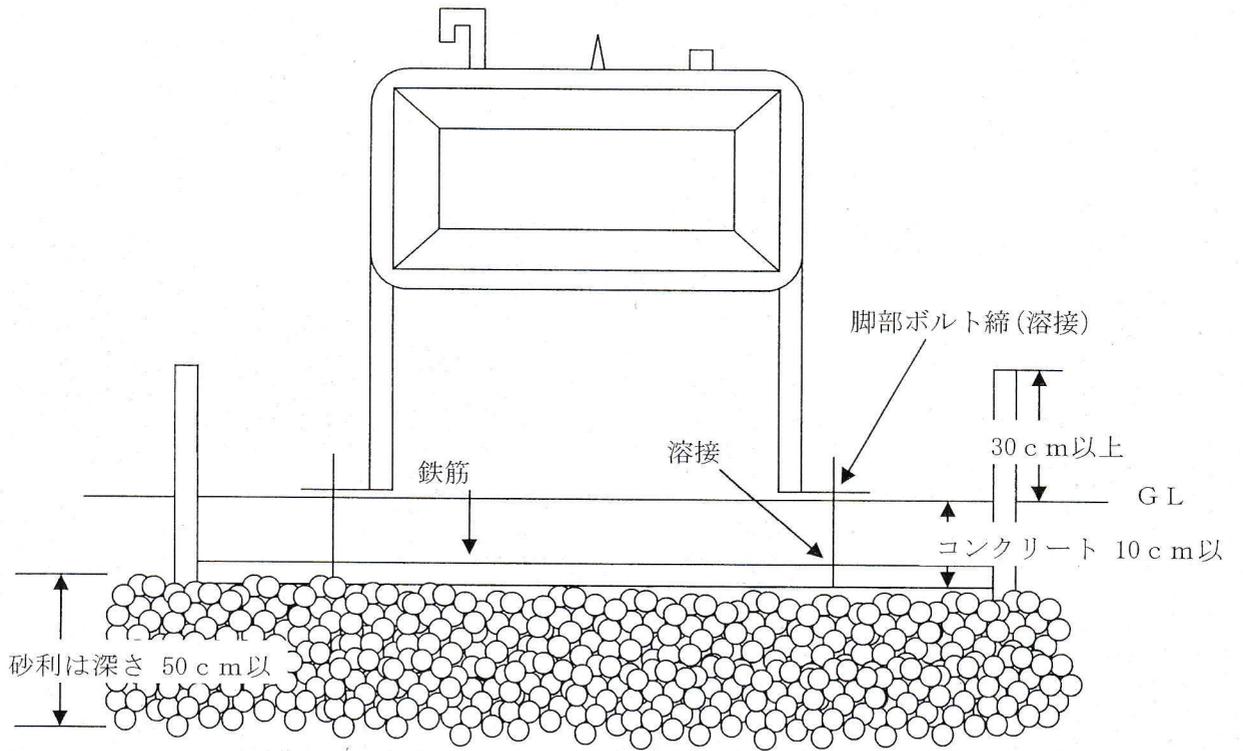

固定例 3 (鋼板型流出防止設備)

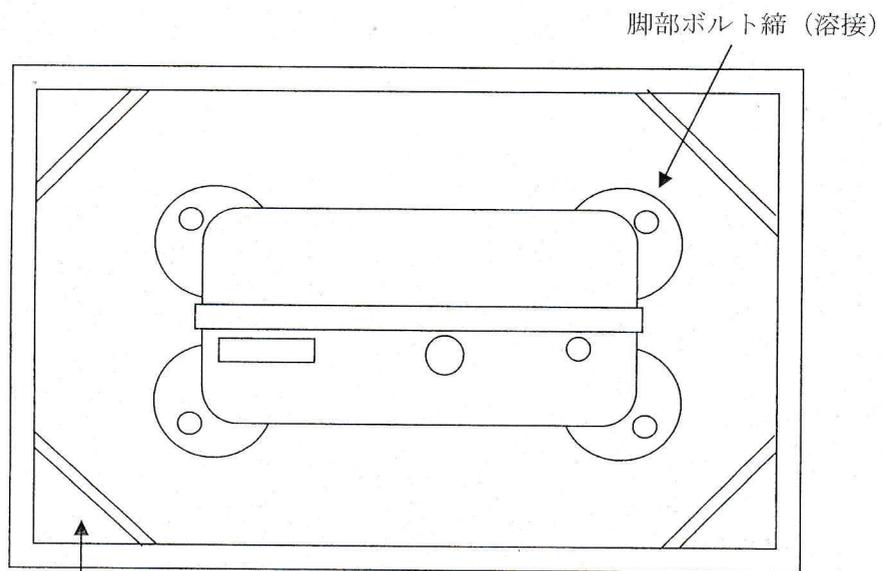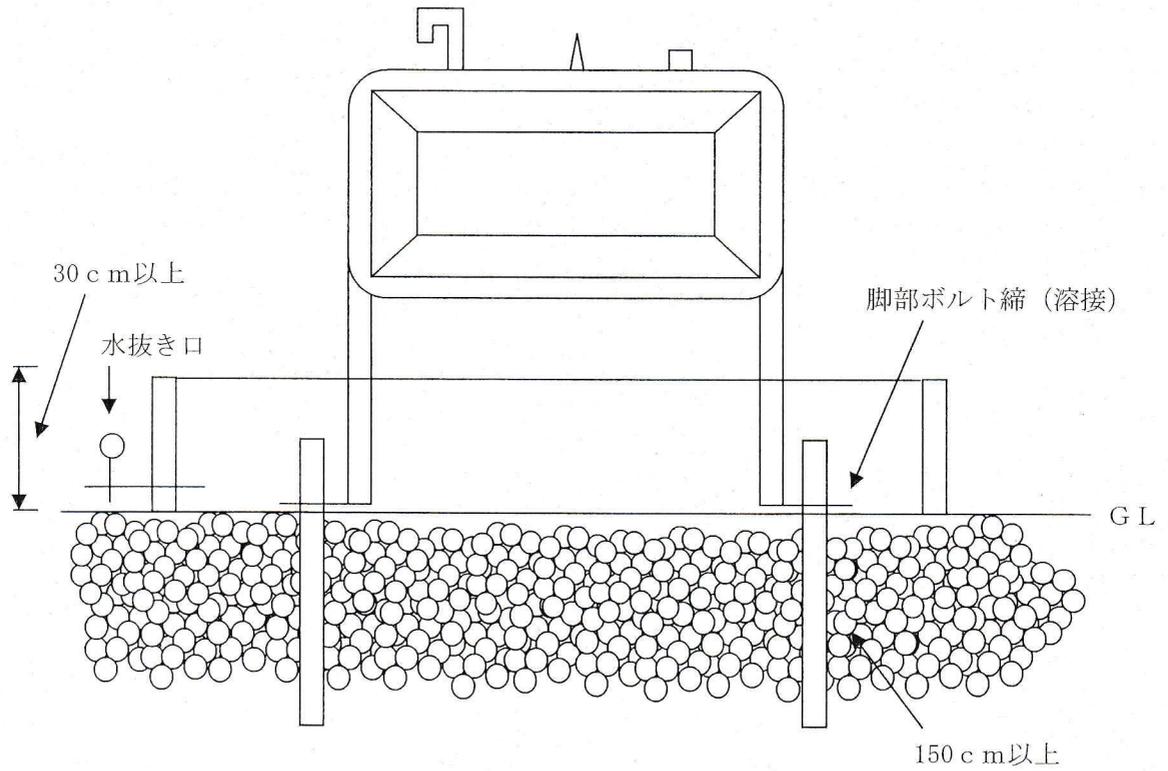

タンク容量又はタンクの形状により、
必要に応じてアングルで補強する